

Souhrnná zpráva o dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny a souvisejících služeb

Příloha č.6 k vyhl. č.540/2005 Sb.

F4423

Držitel licence: **ELPRO-DELICIA, a.s.**

LDS: **3+4**

Rok: **2018**

Napětíová hladina	nn	vn	vvv	Celkem
Počet zákazníků - distribuce elektřiny (-)	84	12	0	96
Celkové množství distribuované elektřiny (MWh)	17 304,000	55 268,000	0,000	72 572,000
Celková délka kabelových vedení (km)	16,550	4,360	0,000	20,910
Celková délka venkovních vedení (km)	0,000	85,200	0,000	85,200

1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce

2018

§	Standard	Počet případů			Počet vyplacených náhrad	Výše vyplacených náhrad	Teoretická výše náhrad*
		Celkem	Standard nedodržen				
		[-]	[-]	[%]			
5	ukončení přerušení distribuce elektřiny	115	0	0,0%	0	0	X
6	dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny	8	0	0,0%	0	0	X
7	výměna poškozené pojistky	0	0	0,0%	0	0	X
9	lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0	0,0%	0	0	0
10	lhůty pro odstranění příčin snížení kvality napětí	0	0	0,0%	0	0	0
11	zaslání stanoviska k žádosti o připojení žadatele k distribuční soustavě	6	0	0,0%	0	0	0
12	umožnění distribuce elektřiny	2	0	0,0%	0	0	0
13	ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodloužení zákaznicka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci elektřiny	0	0	0,0%	0	0	0
14	ukončení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby	0	0	0,0%	0	0	0
15	výměna měřicího zařízení a vyrovnaní plateb	0	0	0,0%	0	0	0
16	předávání údajů o měření	0	0	0,0%	0	0	0
17	lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0	0	0,0%	0	0	0
18	dodržení termínu schůzky se zákazníkem	9	0	0,0%	0	0	0

* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo

2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce

Rok: 2018

Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny		Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětíové hladině		Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětíové hladině		Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětíové hladině	
		nn	vn	nn	vn	nn	vn
		SAIFI _{nn}	SAIFI _{vn}	SAIDI _{nn}	SAIDI _{vn}	CAIDI _{nn}	CAIDI _{vn}
		[1/rok]		[min/rok]		[min]	
neplánovaná		1,952	0,750	24,92	8,84	12,8	11,8
z toho	poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek (11)	0,167	0,750	8,50	8,84	51,0	11,8
	poruchová způsobená v důsledku zásahu nebo jednání třetí osoby (12)	0,000	0,000	0,00	0,00	0,0	0,0
	ostatní neplánovaná (13+14+15+16)	1,786	0,000	16,42	0,00	9,2	0,0
plánovaná		0,321	0,250	30,07	58,08	93,6	232,3
Celkem	Hladinové ukazatele	2,274	1,000	54,99	66,92	24,2	66,9
	Systémové ukazatele	2,115		56,48		26,7	



Rok: 2017

Celkem	Hladinové ukazatele	2,820	2,214	84,27	52,43	29,9	23,7
	Systémové ukazatele	2,738		79,94		29,2	

Rok: 2016

Celkem	Hladinové ukazatele	0,258	0,000	125,64	0,00	487,0	0,0
	Systémové ukazatele	0,223		108,56		486,8	

3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních letech (graficky):

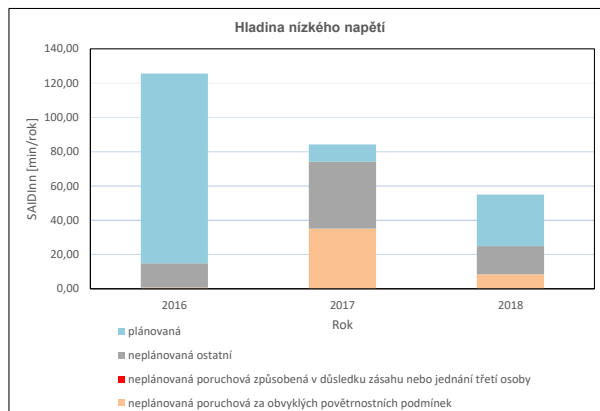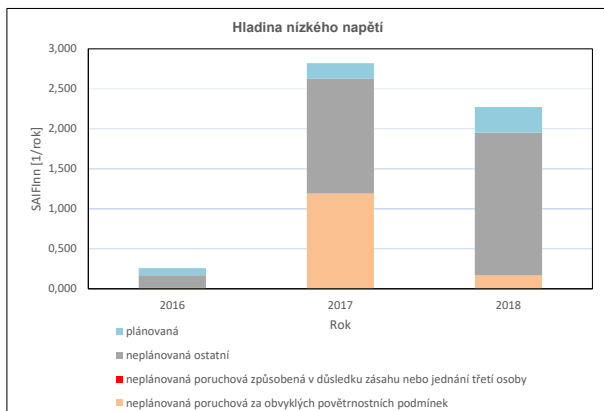

4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů distribuce elektřiny:

Komentář ke zprávě o dosažené úrovni kvality elektřiny a souvisejících služeb v roce 2018:

V roce 2018 došlo oproti roku 2017, i přes srovnatelný výskyt nepříznivých povětrnostních podmínek, zvláště vichřic, ke snížení počtu přerušení i souhrnné doby trvání přerušení distribuce u zákazníka, a to jak za obvyklých, tak i nepříznivých povětrnostních podmínek. Zde se projevuje kladný přínos průběžně prováděných velkých oprav a rekonstrukcí elektrických sítí a rozvodů a důsledného provádění prořezů náletové vegetace v ochranných pásmech nadzemních vedení a trafostanicí.

V uvedeném roce byla dodržena plánovaná omezení nebo přerušení distribuce elektřiny. Nebyla žádná reklamacie na kvalitu napětí ani na chybné vyúčtování distribuce elektřiny. Nebyl vznesen žádný požadavek na vyplacení korunových náhrad. Všechna stanoviska k žádostem o připojení žadatele k distribuční soustavě byla zaslána v zákonném termínu. Všechny termíny plánovaných schůzek se zákazníky byly dodrženy.