

Souhrnná zpráva o dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny a souvisejících služeb

Příloha č.6 k vyhl. č.540/2005 Sb.

Držitel licence: ELPRO-DELICIA, a.s.

LDS: 3+4

Rok: 2024

F4423

Napětová hladina	nn	vn	vvn	Celkem
Počet zákazníků - distribuce elektřiny (-)	84	15	0	99
Celkové množství distribuované elektřiny (MWh)	13 739,080	39 834,609	0,000	53 573,689
Celková délka kabelových vedení (km)	16,550	4,430	0,000	20,980
Celková délka venkovních vedení (km)	0,000	85,200	0,000	85,200

1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce

2024

§	Standard	Počet případů			Počet vyplacených náhrad	Výše vyplacených náhrad	Teoretická výše náhrad*
		Celkem	Standard nedodržen				
		[-]	[-]	[%]		[-]	[Kč]
5	ukončení přerušení distribuce elektřiny	115	0	0,0%	0	0	X
6	dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny	2	0	0,0%	0	0	X
7	výměna poškozené pojistky	0	0	0,0%	0	0	X
9	lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0	0,0%	0	0	0
10	lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0	0	0,0%	0	0	0
11	zaslání stanoviska k žádosti o připojení žadatele k distribuční soustavě	0	0	0,0%	0	0	0
12	umožnění distribuce elektřiny	0	0	0,0%	0	0	0
13	ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlížení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci elektřiny	0	0	0,0%	0	0	0
14	ukončení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby	0	0	0,0%	0	0	0
15	výměna měřicího zařízení a vyrovnaní plateb	0	0	0,0%	0	0	0
16	předávání údajů o měření	0	0	0,0%	0	0	0
17	lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0	0	0,0%	0	0	0
18	dodržení termínu schůzky se zákazníkem	6	0	0,0%	0	0	0

* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo

2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce

Rok: 2024

Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny		Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině		Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině		Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině	
		nn	vn	nn	vn	nn	vn
		SAIFI _{nn}	SAIFI _{vn}	SAIDI _{nn}	SAIDI _{vn}	CAIDI _{nn}	CAIDI _{vn}
		[1/rok]		[min/rok]		[min]	
neplánovaná		1,298	0,400	41,72	46,94	32,1	117,3
z toho	poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek (11)	0,000	0,000	0,00	0,00	0,0	0,0
	poruchová způsobená v důsledku zásahu nebo jednání třetí osoby (12)	0,000	0,000	0,00	0,00	0,0	0,0
	ostatní neplánovaná (13+14+15+16)	1,298	0,400	41,72	46,94	32,1	117,3
plánovaná		0,048	0,000	28,13	0,00	590,8	0,0
Celkem	Hladinové ukazatele	1,345	0,400	69,85	46,94	51,9	117,3
	Systémové ukazatele	1,202		66,38		55,2	



Rok: 2023

Celkem	Hladinové ukazatele	2,274	1,000	54,99	66,92	24,2	66,9
	Systémové ukazatele	2,115		56,48		26,7	

Rok: 2022

Celkem	Hladinové ukazatele	2,820	2,214	84,27	52,43	29,9	23,7
	Systémové ukazatele	2,738		79,94		29,2	

3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních letech (graficky):

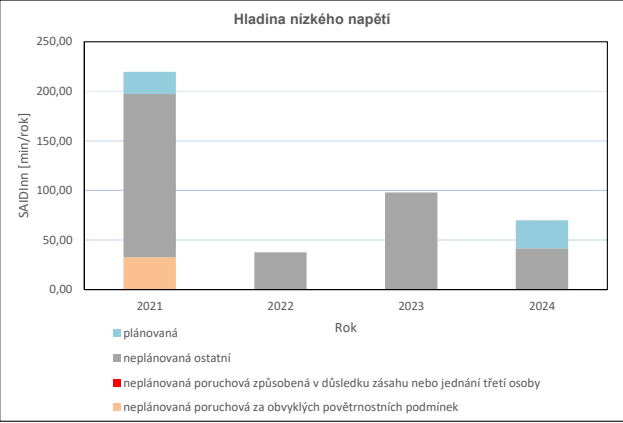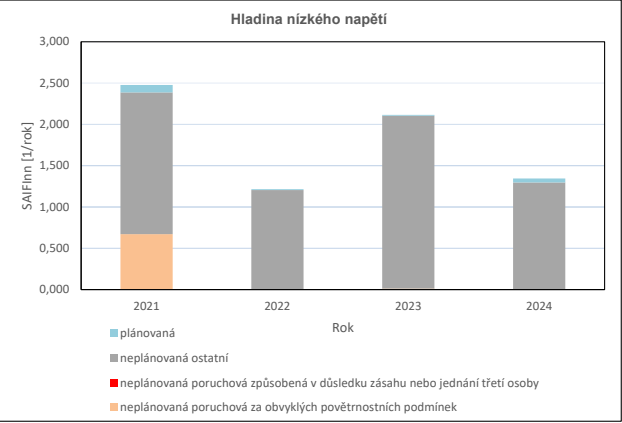

4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů distribuce elektřiny:

V roce 2024, i vzhledem k tomu, že se nevyskytovaly mimořádné nepříznivé povětrnostní podmínky, se oproti roku 2023 snížil počet neplánovaných poruchových přerušení distribuce elektřiny. Naopak došlo k nepatrnému navýšení plánovaných přerušení, vyvolaných provozními potřebami. Dále se pokračuje v průběžně prováděných velkých opravách a rekonstrukcích elektrických sítí a rozveden a prořezů náletové vegetace v ochranných pásmech nadzemních vedení trafostanic. V uvedeném roce 2024 byla dodržena plánovaná omezení nebo přerušení distribuce elektřiny. Nebyla žádná reklamacie na kvalitu napětí ani na chybné vyúčtování distribuce elektřiny. Nebyl vznesen žádný požadavek na vyplacení korunových náhrad. Všechna stanoviska k žádostem o připojení žadatele k distribuční soustavě byla zaslána v zákonném termínu. Všechny termíny plánovaných schůzek se zákazníky byly dodrženy. Počet zákazníků distribuce elektřiny na hladinách nn a vn se nezměnil.